

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 25.07.2013 г

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1566 от 26 февраля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 54

х. Твардейский

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.02.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.02.2020 13:40

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования",

ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентрации

Нефтепродуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод

"

8. Код образца (пробы): 20.1566

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 18.02.2020 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1566 дата начала испытаний 18.02.2020 14:10 дата выдачи результата 26.02.2020 15:17					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 18.02.2020 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1566 дата начала испытаний 18.02.2020 14:10 дата выдачи результата 26.02.2020 15:17					
1	Гидроксibenзол	мг/дм3	менее 0,0005	не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	465,4±7,1	не более 1000	ГОСТ 18164-72
4	Жесткость общая	мг-экв/л	3,9±0,6	не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,72±0,14	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
7	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/л	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г.)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.02.2020 13:50 Регистрационный номер пробы в журнале 1566 дата начала испытаний 18.02.2020 13:50 дата выдачи результата 20.02.2020 16:50					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Орган инспекции
**Федерального бюджетного учре-
ждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик В.М.

С.В.С.



Гигиеническая оценка

№ 194/29 « 10 » 02 2020 года

По результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 1566 от «26» февраля 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

[Signature]

(подпись)

Тищенко Е.Ю.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 25.07.2013 г

Утверждаю:
В.И.Ю. Руководитель ИЛЦ



Магальянов А.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2525 от 24 марта 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 60

с. Экологическое

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.03.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2020 11:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентрации

Нефтепро-дуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод

"

8. Код образца (пробы): 20.2525

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 19.03.2020 12:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2525 дата начала испытаний 19.03.2020 12:20 дата выдачи результата 24.03.2020 10:21					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 19.03.2020 12:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2525 дата начала испытаний 19.03.2020 12:20 дата выдачи результата 24.03.2020 10:21					
1	Гидроксibenзол	мг/дм ³	менее 0,0005	не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,1±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	546,7±7,7	не более 1000	ГОСТ 18164-72
4	Жесткость общая	мг-экв/л	1,70±0,26	не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,72±0,14	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
7	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/л	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г.)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.03.2020 12:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2525 дата начала испытаний 19.03.2020 12:00 дата выдачи результата 20.03.2020 16:59					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Орган инспекции
**Федерального бюджетного учре-
ждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



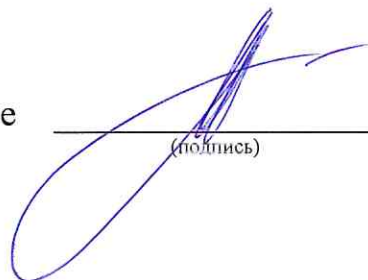
МП

Гигиеническая оценка

№ 442/29 « 31 » 03 2020 года

По результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 2525 от «24» марта 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене


(подпись)

Тищенко Е.Ю.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 25.07.2013 г

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ

Магальянов А.В.
Подпись
ФИО
ДОКУМЕНТОВ
ИНН 2308105200
ОГРН 10323080000170
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2527 от 24 марта 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 59

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.03.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2020 11:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентрации

Нефтепродуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод

"

8. Код образца (пробы): 20.2527

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 19.03.2020 12:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2527 дата начала испытаний 19.03.2020 12:20 дата выдачи результата 24.03.2020 10:26					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 19.03.2020 12:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2527 дата начала испытаний 19.03.2020 12:20 дата выдачи результата 24.03.2020 10:26					
1	Гидроксibenзол	мг/дм3	менее 0,0005	не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,1±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	662,0±9,3	не более 1000	ГОСТ 18164-72
4	Жесткость общая	мг-экв/л	2,6±0,4	не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,72±0,14	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
7	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/л	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г.)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.03.2020 12:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2527 дата начала испытаний 19.03.2020 12:00 дата выдачи результата 20.03.2020 17:01					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Орган инспекции
**Федерального бюджетного учре-
ждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Пестрик Е.М.



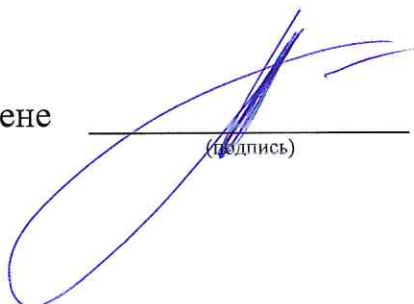
МП

Гигиеническая оценка

№ 444/29 « 31 » 03 2020 года

По результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 2527 от «24» марта 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене


(подпись)

Тищенко Е.Ю.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 25.07.2013 г

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Магальянов А.В.
Подпись


**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2529 от 24 марта 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 55

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.03.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2020 11:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентра-ции

Нефтепро-дуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод

"

8. Код образца (пробы): 20.2529

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 19.03.2020 12:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2529 дата начала испытаний 19.03.2020 12:20 дата выдачи результата 24.03.2020 10:28					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 19.03.2020 12:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2529 дата начала испытаний 19.03.2020 12:20 дата выдачи результата 24.03.2020 10:28					
1	Гидроксibenзол	мг/дм ³	менее 0,0005	не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,1±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	518,1±7,3	не более 1000	ГОСТ 18164-72
4	Жесткость общая	мг-экв/л	4,1±0,6	не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,72±0,14	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
6	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.)
7	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/л	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000 (Издание 2014 г.)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.03.2020 12:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2529 дата начала испытаний 19.03.2020 12:00 дата выдачи результата 20.03.2020 17:01					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Орган инспекции
**Федерального бюджетного учре-
ждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



Гигиеническая оценка

№ 446/29 « 31 » 03 2020 года

По результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 2529 от «24» марта 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

(подпись)

Тищенко Е.Ю.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 25.07.2013 г

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2528 от 24 марта 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 56

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.03.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2020 11:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",

ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентра-ции

Нефтепро-дуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод

"

8. Код образца (пробы): 20.2528

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 19.03.2020 12:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2528 дата начала испытаний 19.03.2020 12:20 дата выдачи результата 24.03.2020 10:28					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 19.03.2020 12:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2528 дата начала испытаний 19.03.2020 12:20 дата выдачи результата 24.03.2020 10:28					
1	Гидроксibenзол	мг/дм3	менее 0,0005	не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	728±10	не более 1000	ГОСТ 18164-72
4	Жесткость общая	мг-экв/л	3,5±0,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
5	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,72±0,14	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
7	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/л	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г.)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.03.2020 12:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2528 дата начала испытаний 19.03.2020 12:00 дата выдачи результата 20.03.2020 17:01					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Орган инспекции
**Федерального бюджетного учре-
ждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.

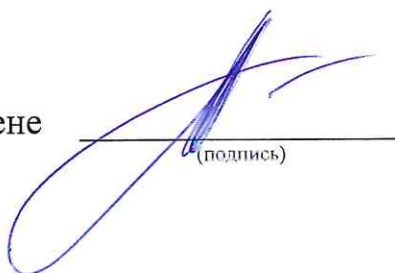


Гигиеническая оценка

№ 145/29 « 31 » 03 2020 года

По результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 2528 от «24» марта 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене


(подпись)

Тищенко Е.Ю.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 25.07.2013 г

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ

Магалинов А.В.
ФИО

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2926 от 17 апреля 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 62

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.04.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.04.2020 11:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 20.2926

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2020 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 2926 дата начала испытаний 13.04.2020 11:10 дата выдачи результата 14.04.2020 17:04					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Орган инспекции
**Федерального бюджетного учре-
ждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



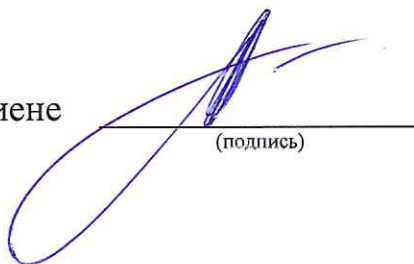
МП

Гигиеническая оценка

№ 669/23 « 10 » 04 2020 года

По результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 2926 от «17» апреля 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене


(подпись)

Тищенко Е.Ю.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230 от 25.07.2013 г

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Магальянов А.В.
ФИО

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2925 от 17 апреля 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина Газовая 2

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.04.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.04.2020 11:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 20.2925

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2020 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 2925 дата начала испытаний 13.04.2020 11:10 дата выдачи результата 14.04.2020 17:04					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Орган инспекции
**Федерального бюджетного учре-
ждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



МП

Гигиеническая оценка

№ 668/23 « 20 » 04 2020 года

По результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 2925 от «17» апреля 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

(подпись)


Тищенко Е.Ю.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3611 от 21 мая 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 54

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.05.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.05.2020 12:15

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 20.3611

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 18.05.2020 12:45 Регистрационный номер пробы в журнале 3611 дата начала испытаний 18.05.2020 12:45 дата выдачи результата 19.05.2020 10:44					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.05.2020 12:25 Регистрационный номер пробы в журнале 3611 дата начала испытаний 18.05.2020 12:25 дата выдачи результата 20.05.2020 09:47					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Орган инспекции
**Федерального бюджетного учре-
ждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.

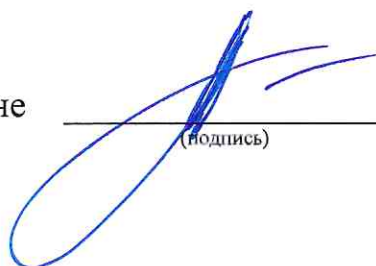


Гигиеническая оценка

№ 360/23 « 21 » 05 2020 года

По результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 3611 от «21» мая 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене


(подпись)

Тищенко Е.Ю.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
В. И. О. Руководителя ИЛЦ



Магальянов А.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5968 от 19 августа 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 61

х. Глазисский

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.08.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.08.2020 11:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",

ГН 2.1.5.2280-07 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03.",

ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",

СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентрации

Нефтепродуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод

8. Код образца (пробы): 20.5968

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.08.2020 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 5968					
дата начала испытаний 10.08.2020 11:30 дата выдачи результата 18.08.2020 17:31					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 10.08.2020 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 5968					
дата начала испытаний 10.08.2020 11:30 дата выдачи результата 18.08.2020 17:31					
1	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (гамма-изомер)	мг/дм ³	0,0002±0,0001	не более 0,004	ГОСТ Р 51209-2001
2	2,4-Д	мг/л	не обнаружено	не более 0,03	МУ №1541-76
3	Гидроксibenзол	мг/дм ³	менее 0,0005	не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02
4	Полифосфаты (PO4 3-)	мг/л	менее 0,05	не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97
5	Хром	мг/дм ³	менее 0,002	не более 0,05	ГОСТ Р 57162-2016
6	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,1±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
7	Сухой остаток	мг/л	382,0±7,1	не более 1000	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость	мг-экв/л	3,5±0,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
9	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,80±0,16	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
10	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.)
11	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/л	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000 (Издание 2014 г.)
12	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	0,55±0,11	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
13	Нитриты (по NO2)	мг/дм ³	менее 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
14	Нитраты (по NO3)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
15	Сульфаты (по SO4)	мг/дм ³	100±20	не более 500	ГОСТ 4389-72
16	Хлорид-ионы	мг/дм ³	66,0±1,4	не более 350	ГОСТ 4245-72
17	Фторид-ионы	мг/л	0,269±0,008	не более 1,2	ГОСТ 4386-89
18	Бериллий	мг/дм ³	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ Р 57162-2016
19	Алюминий	мг/дм ³	0,033±0,012	не более 0,2	ГОСТ Р 57162-2016
20	Марганец	мг/дм ³	0,016±0,004	не более 0,1	ГОСТ Р 57162-2016
21	Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм ³	0,135±0,027	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
22	Никель	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,02	ГОСТ Р 57162-2016
23	Медь	мг/дм ³	0,0015±0,0006	не более 1	ГОСТ Р 57162-2016
24	Цинк	мг/л	менее 0,002	не более 1	ГОСТ Р 57162-2016
25	Мышьяк	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
26	Селен	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
27	Стронций	мг/дм ³	менее 0,25	не более 7	ПНДФ 14.1:2.4.167-2000
28	Кадмий	мг/дм ³	менее 0,0001	не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016
29	Барий	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,7	ПНДФ 14.1:2.4.167-2000
30	Ртуть	мг/дм ³	менее 0,0001	не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012
31	Свинец	мг/дм ³	менее 0,002	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
32	ДДТ (сумма изомеров)	мг/л	не обнаружено	не более 0,1	ГОСТ Р 51209-2001
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.08.2020 11:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 5968					
дата начала испытаний 10.08.2020 11:10 дата выдачи результата 12.08.2020 14:30					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные	бактерий в 100	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	бактерии	мл			
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Орган инспекции
Федерального бюджетного учре-
ждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.




МП

Гигиеническая оценка

№ 1412/19 « 20 » 08 2020 года

По результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 5968 от «19» августа 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене


(подпись)

Тищенко Е.Ю.


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская,^{7А}
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю.

Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Подпись



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7419 от 30 сентября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 60 с. *Аномальное*.

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.09.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2020 11:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",

ГН 2.1.5.2280-07 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03.",

ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",

СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентрации

Нефтепродуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод

"

8. Код образца (пробы): 20.7419

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.09.2020 12:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 7419					
дата начала испытаний 21.09.2020 12:20 дата выдачи результата 29.09.2020 15:36					
1	Запах при 20° С	балл	2(сероводородный)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	2(сероводородный)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	2(сероводородный)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.09.2020 12:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 7419					
дата начала испытаний 21.09.2020 12:20 дата выдачи результата 29.09.2020 15:36					
1	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (гамма-изомер)	мг/дм ³	менее 0,0001	не более 0,004	ГОСТ Р 51209-2001
2	2,4-Д	мг/л	менее 0,002	не более 0,03	МУ №1541-76
3	Полифосфаты (PO ₄ 3-)	мг/л	менее 0,05	не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97
4	Фенол	мг/л	менее 0,0005	не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02
5	Хром	мг/дм ³	менее 0,002	не более 0,05	ГОСТ Р 57162-2016
6	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,1±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
7	Сухой остаток	мг/л	573,0±8,0	не более 1000	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость	мг-экв/л	2,6±0,4	не более 7	ГОСТ 31954-2012
9	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,80±0,16	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
10	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.)
11	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/л	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000 (Издание 2014 г.)
12	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	0,36±0,07	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	менее 0,2	не более 3,3	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	менее 0,2	не более 45	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
15	Сульфаты (по SO ₄)	мг/дм ³	105±10	не более 500	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
16	Хлорид-ионы	мг/дм ³	33,8±3,4	не более 350	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
17	Фторид-ионы	мг/л	1,19±0,12	не более 1,2	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
18	Бериллий	мг/дм ³	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ Р 57162-2016
19	Алюминий	мг/дм ³	0,056±0,020	не более 0,2	ГОСТ Р 57162-2016
20	Марганец	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
21	Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм ³	0,18±0,04	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
22	Никель	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,02	ГОСТ Р 57162-2016
23	Медь	мг/дм ³	0,0011±0,0004	не более 1	ГОСТ Р 57162-2016
24	Цинк	мг/л	0,033±0,011	не более 1	ГОСТ Р 57162-2016
25	Мышьяк	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
26	Селен	мг/дм ³	менее 0,002	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
27	Стронций	мг/дм ³	менее 0,25	не более 7	ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000
28	Кадмий	мг/дм ³	менее 0,0001	не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016
29	Барий	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,7	ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000
30	Ртуть	мг/дм ³	менее 0,0001	не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012
31	Свинец	мг/дм ³	менее 0,002	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
32	ДДТ (сумма изомеров)	мг/л	менее 0,0001	не более 0,1	ГОСТ Р 51209-2001
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.09.2020 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 7419					
дата начала испытаний 21.09.2020 12:00 дата выдачи результата 23.09.2020 14:54					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные	бактерий в 100	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	бактерии	мл			
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Орган инспекции
**Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



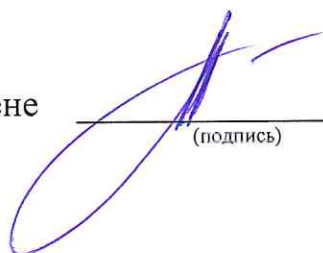
МП

Гигиеническая оценка

№ 1685/29 « 02 » 10 2020 года

По результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 7419 от «30» сентября 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене


(подпись)

Тищенко Е.Ю.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:

Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7421 от 30 сентября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 61

г. Севастополь

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.09.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2020 11:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",

ГН 2.1.5.2280-07 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03.",

ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",

СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентрации

Нефтепродуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод

8. Код образца (пробы): 20.7421

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.09.2020 12:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 7421					
дата начала испытаний 21.09.2020 12:20 дата выдачи результата 29.09.2020 15:36					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.09.2020 12:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 7421					
дата начала испытаний 21.09.2020 12:20 дата выдачи результата 29.09.2020 15:36					
1	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (гамма-изомер)	мг/дм ³	0,0005±0,0001	не более 0,004	ГОСТ Р 51209-2001
2	2,4-Д	мг/л	менее 0,002	не более 0,03	МУ №1541-76
3	Полифосфаты (PO ₄ 3-)	мг/л	менее 0,05	не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97
4	Фенол	мг/л	менее 0,0005	не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02
5	Хром	мг/дм ³	менее 0,002	не более 0,05	ГОСТ Р 57162-2016
6	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,1±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
7	Сухой остаток	мг/л	758±11	не более 1000	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость	мг-экв/л	4,5±0,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012
9	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,72±0,14	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
10	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.)
11	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/л	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000 (Издание 2014 г.)
12	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	0,48±0,10	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	менее 0,2	не более 3,3	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	менее 0,2	не более 45	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
15	Сульфаты (по SO ₄)	мг/дм ³	216±22	не более 500	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
16	Хлорид-ионы	мг/дм ³	48,2±4,8	не более 350	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
17	Фторид-ионы	мг/л	1,20±0,12	не более 1,2	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
18	Бериллий	мг/дм ³	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ Р 57162-2016
19	Алюминий	мг/дм ³	0,063±0,022	не более 0,2	ГОСТ Р 57162-2016
20	Марганец	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
21	Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм ³	0,28±0,06	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
22	Никель	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,02	ГОСТ Р 57162-2016
23	Медь	мг/дм ³	менее 0,001	не более 1	ГОСТ Р 57162-2016
24	Цинк	мг/л	0,034±0,012	не более 1	ГОСТ Р 57162-2016
25	Мышьяк	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
26	Селен	мг/дм ³	менее 0,002	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
27	Стронций	мг/дм ³	менее 0,25	не более 7	ПНДФ 14.1:2.4.167-2000
28	Кадмий	мг/дм ³	менее 0,0001	не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016
29	Барий	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,7	ПНДФ 14.1:2.4.167-2000
30	Ртуть	мг/дм ³	менее 0,0001	не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012
31	Свинец	мг/дм ³	менее 0,002	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
32	ДДТ (сумма изомеров)	мг/л	0,0002±0,0001	не более 0,1	ГОСТ Р 51209-2001
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.09.2020 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 7421					
дата начала испытаний 21.09.2020 12:00 дата выдачи результата 23.09.2020 14:55					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные	бактерий в 100	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	бактерии	мл			
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Орган инспекции
**Федерального бюджетного учре-
ждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.

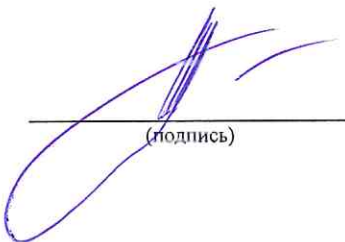


Гигиеническая оценка

№ 1657/29 « 02 » 10 2020 года

По результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 7421 от «30» сентября 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене


(подпись)


Тищенко Е.Ю.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
В.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7423 от 30 сентября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 56

с. Северская и ст. Крымск

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.09.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2020 11:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",

ГН 2.1.5.2280-07 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03.",

ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.",

СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.) "Измерение массовой концентрации

Нефтепродуктов (НП) в пробах природных, питьевых, сточных вод

"

8. Код образца (пробы): 20.7423

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.09.2020 12:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 7423					
дата начала испытаний 21.09.2020 12:20 дата выдачи результата 29.09.2020 15:36					
1	Запах при 20° С	балл	2(сероводородный)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	2(сероводородный)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	2(сероводородный)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.09.2020 12:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 7423					
дата начала испытаний 21.09.2020 12:20 дата выдачи результата 29.09.2020 15:36					
1	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (гамма-изомер)	мг/дм ³	0,0004±0,0001	не более 0,004	ГОСТ Р 51209-2001
2	2,4-Д	мг/л	менее 0,002	не более 0,03	МУ №1541-76
3	Полифосфаты (PO ₄ 3-)	мг/л	менее 0,05	не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97
4	Фенол	мг/л	менее 0,0005	не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02
5	Хром	мг/дм ³	менее 0,002	не более 0,05	ГОСТ Р 57162-2016
6	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,9±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
7	Сухой остаток	мг/л	672,3±9,4	не более 1000	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость	мг-экв/л	4,5±0,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012
9	Окисляемость перманганатная	мг/л	1,3±0,3	не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
10	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г.)
11	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/л	менее 0,025	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000 (Издание 2014 г.)
12	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	0,29±0,06	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	менее 0,2	не более 3,3	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	менее 0,2	не более 45	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
15	Сульфаты (по SO ₄)	мг/дм ³	175±18	не более 500	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
16	Хлорид-ионы	мг/дм ³	42,9±4,3	не более 350	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
17	Фторид-ионы	мг/л	1,15±0,12	не более 1,2	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
18	Бериллий	мг/дм ³	менее 0,0001	не более 0,0002	ГОСТ Р 57162-2016
19	Алюминий	мг/дм ³	0,053±0,019	не более 0,2	ГОСТ Р 57162-2016
20	Марганец	мг/дм ³	0,04±0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
21	Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм ³	0,33±0,07	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
22	Никель	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,02	ГОСТ Р 57162-2016
23	Медь	мг/дм ³	менее 0,001	не более 1	ГОСТ Р 57162-2016
24	Цинк	мг/л	0,032±0,011	не более 1	ГОСТ Р 57162-2016
25	Мышьяк	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
26	Селен	мг/дм ³	менее 0,002	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
27	Стронций	мг/дм ³	менее 0,25	не более 7	ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000
28	Кадмий	мг/дм ³	менее 0,0001	не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016
29	Барий	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,7	ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000
30	Ртуть	мг/дм ³	менее 0,0001	не более 0,0005	ГОСТ 31950-2012
31	Свинец	мг/дм ³	менее 0,002	не более 0,01	ГОСТ Р 57162-2016
32	ДДТ (сумма изомеров)	мг/л	менее 0,0001	не более 0,1	ГОСТ Р 51209-2001
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.09.2020 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 7423					
дата начала испытаний 21.09.2020 12:00 дата выдачи результата 23.09.2020 14:56					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	бактерии	мл			
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Орган инспекции
**Федерального бюджетного учре-
ждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северном филиале
Петрик Е.М.



Гигиеническая оценка

№ 1689/29 « 02 » 10 2020 года

По результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 7423 от «30» сентября 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В соответствии со ст. 23 п. 4 федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» данная проба воды питьевой соответствует по содержанию железа - $0,33 \pm 0,07$ мг/дм³.

Врач по общей гигиене

(подпись)

Тищенко Е.Ю.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Магальянов А.В.
Подпись



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7083 от 21 сентября 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина х. Ударный

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 10.09.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2020 14:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 20.7083

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.09.2020 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 7083					
дата начала испытаний 10.09.2020 14:10 дата выдачи результата 11.09.2020 16:20					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.09.2020 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 7083					
дата начала испытаний 10.09.2020 14:10 дата выдачи результата 11.09.2020 14:45					
1	Энтеровирусы	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2029-05
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 10.09.2020 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 7083					
дата начала испытаний 10.09.2020 14:10 дата выдачи результата 11.09.2020 14:45					
1	РНК Astrovirus	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2029-05
2	РНК гепатита А	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2029-05
3	РНК норовируса II типа	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2029-05
4	РНК ротавирусов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2029-05

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Полянская Е. О., бр

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Магальянов А.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 9742 от 11 декабря 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 55

г. Глубокое Газовые

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08.12.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2020 11:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 20.9742

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 08.12.2020 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 9742					
дата начала испытаний 08.12.2020 11:30 дата выдачи результата 09.12.2020 11:28					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 08.12.2020 11:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 9742					
дата начала испытаний 08.12.2020 11:10 дата выдачи результата 10.12.2020 16:52					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



Гигиеническая оценка
№ 2083/29 « 25 » 12 2020 года
по протоколу лабораторных испытаний № 9742 от 11.12.2020г.,
выполненного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 21.12.2020г. 13 часов 00 минут
Производство окончено: 21.12.2020г. 13 часов 30 минут

1. Основание: заявление вх. № 29/717/ОИ от 09.12.2020г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 9742 от 11.12.2020г.

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 55

5. На соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 9742 от «11» де-
кабря 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
В.и.о. Руководитель ИЛЦ



Магалянов А.В.
ФИО

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 9741 от 11 декабря 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 59

х. *Ударный*

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08.12.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2020 11:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 20.9741

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 08.12.2020 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 9741					
дата начала испытаний 08.12.2020 11:30 дата выдачи результата 09.12.2020 11:27					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 08.12.2020 11:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 9741					
дата начала испытаний 08.12.2020 11:10 дата выдачи результата 09.12.2020 16:38					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



МП

Гигиеническая оценка
№ 2081/19 « 25 » 12 2020 года
по протоколу лабораторных испытаний № 9741 от 11.12.2020г.,
выполненного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 21.12.2020г. 11 часов 40 минут
Производство окончено: 21.12.2020г. 12 часов 10 минут

1. Основание: заявление вх. № 29/717/ОИ от 09.12.2020г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»
Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.
Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 9741 от 11.12.2020г.

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 59

5. На соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 9741 от «11» де-
кабря 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Магалянов А.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 9740 от 11 декабря 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 56

г. Геленджик Консервная

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08.12.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2020 11:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 20.9740

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 08.12.2020 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 9740 дата начала испытаний 08.12.2020 11:30 дата выдачи результата 09.12.2020 11:26					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.12.2020 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 9740 дата начала испытаний 08.12.2020 11:10 дата выдачи результата 09.12.2020 16:37					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



Гигиеническая оценка
№ 2087/19 « 25 » 12 2020 года
по протоколу лабораторных испытаний № 9740 от 11.12.2020г.,
выполненного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 21.12.2020г. 11 часов 10 минут
Производство окончено: 21.12.2020г. 11 часов 40 минут

1. Основание: заявление вх. № 29/717/ОИ от 09.12.2020г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»
Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.
Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 9740 от 11.12.2020г.

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 56

5. На соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 9740 от «11» де-
кабря 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Магалинов А.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 9739 от 11 декабря 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 62

г. Ольховское

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08.12.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2020 11:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 20.9739

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 08.12.2020 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 9739					
дата начала испытаний 08.12.2020 11:30 дата выдачи результата 09.12.2020 11:26					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 08.12.2020 11:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 9739					
дата начала испытаний 08.12.2020 11:10 дата выдачи результата 09.12.2020 16:37					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



МП

Гигиеническая оценка
№ 2086/29 « 25 » 12 2020 года
по протоколу лабораторных испытаний № 9739 от 11.12.2020г.,

выполненного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 21.12.2020г. 10 часов 40 минут
Производство окончено: 21.12.2020г. 11 часов 10 минут

1.Основание: заявление вх. № 29/717/ОИ от 09.12.2020г.

2.Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3.Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 9739 от 11.12.2020г.

4.Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 62

5.На соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

6.Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 9739 от «11» декабря 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Магальянов А.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 9738 от 11 декабря 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 61

х. Главышский

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08.12.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2020 11:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 20.9738

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 08.12.2020 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 9738 дата начала испытаний 08.12.2020 11:30 дата выдачи результата 09.12.2020 11:25					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.12.2020 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 9738 дата начала испытаний 08.12.2020 11:10 дата выдачи результата 10.12.2020 16:52					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Гигиеническая оценка
№ 2068/29 « 25 » 12 2020 года
по протоколу лабораторных испытаний № 9738 от 11.12.2020г.,
выполненного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 21.12.2020г. 10 часов 10 минут
Производство окончено: 21.12.2020г. 10 часов 40 минут

1. Основание: заявление вх. № 29/717/ОИ от 09.12.2020г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»
Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.
Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 9738 от 11.12.2020г.

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 61

5. На соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 9738 от «11» де-
кабря 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ



Магалянов А.В.
ФИО

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 9737 от 11 декабря 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а, помещение 10

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 60

с. Информационное

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 08.12.2020

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2020 11:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 20.9737

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 08.12.2020 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 9737 дата начала испытаний 08.12.2020 11:30 дата выдачи результата 09.12.2020 11:24					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 08.12.2020 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 9737 дата начала испытаний 08.12.2020 11:10 дата выдачи результата 10.12.2020 16:51					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.



МП

Гигиеническая оценка
№ 2084/29 « 29 » 12 2020 года
по протоколу лабораторных испытаний № 9737 от 11.12.2020г.,
выполненного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 21.12.2020г. 09 часов 40 минут
Производство окончено: 21.12.2020г. 10 часов 10 минут

1. Основание: заявление вх. № 29/717/ОИ от 09.12.2020г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10, ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, 4а,
помещение 10

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 9737 от 11.12.2020г.

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 60

5. На соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 9737 от «11» де-
кабря 2020 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко